

Conexión de Software a SCADA a RTU


Necesidad:

La empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) decidió conectar un sistema SCADA local, a las RTU de medición de parámetros de gas, que ya tenían monitoreadas desde un SCADA central.

Solución:

Planteada la necesidad, se decidió utilizar a los multiplexores de protocolo de la familia SGW1-MMP, los cuales permiten conectar a más de 1 equipo Maestro a las RTU (Esclavos)

Antes

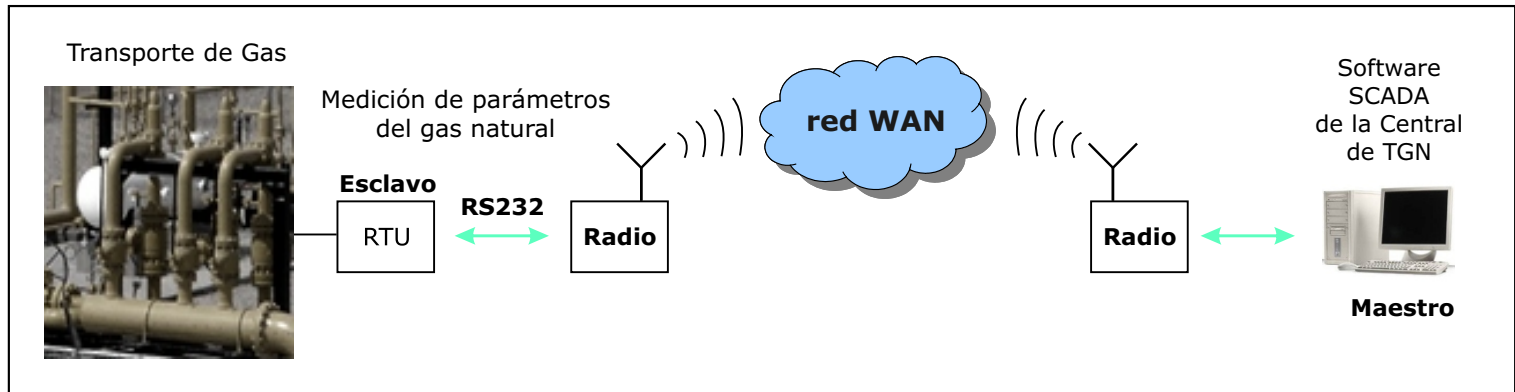

Después

